


添付2


中間処理工程フロー

1. 乾燥施設(混練・乾燥施設と同施設：1体型)

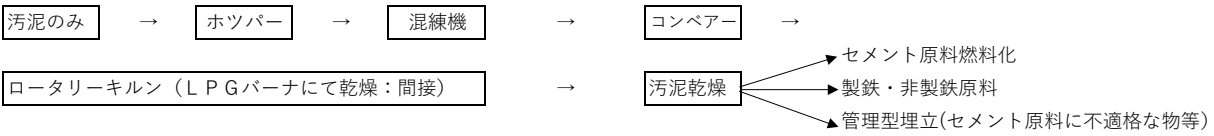


能力	乾燥及び混練・乾燥 9.9m ³ /日	混練 70.08 t/日
----	--------------------------------	--------------

2. 混練・乾燥施設 (混練施設と同施設：1体型)

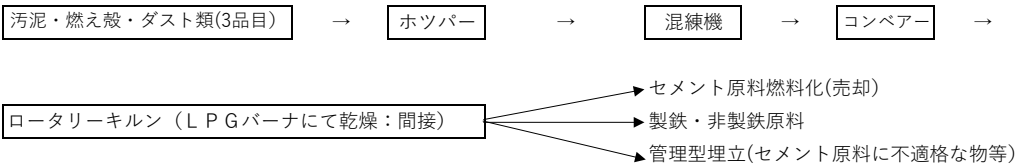


能力	乾燥及び混練・乾燥 9.9m ³ /日	混練 70.08 t/日
----	--------------------------------	--------------

3. 混練施設(混練・乾燥施設と同施設：一体型)

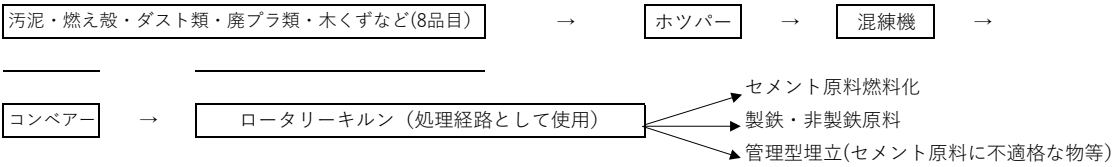


能力	乾燥及び混練・乾燥 9.9m ³ /日	混練 70.08 t/日
----	--------------------------------	--------------

4. 破碎施設




能力	破碎 3.28～4.88 t/日
----	------------------

5. 選別施設

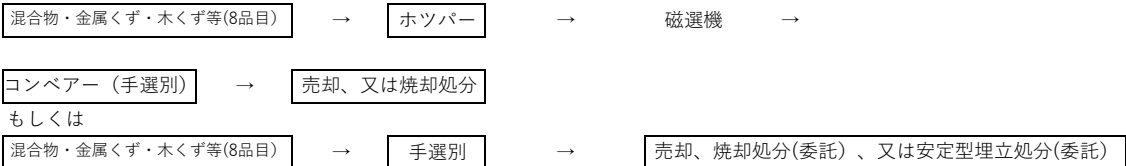

能力	選別 32.64 m ³ /日
----	----------------------------

6. 破碎・選別施設 (3. の破碎施設、4. の選別施設と同施設)



能力	破碎・選別 4.72t/日
----	---------------